

Фотоотчет по выезду на объект по адресу: ЦАО, Пресненский, Пресненский вал ул. вл. 21 гостиница с номерами квартирнного типа


13.11.2018

Согласно утвержденному плану проведения работ ГБУ «ЦЭИИС», 08 ноября 2018г. Отдел обследования инженерных сетей выполнил выезд на объект: ЦАО, Пресненский, Пресненский вал ул. вл. 21 гостиница с номерами квартирнного типа.



Специалисты Отдела провели обследование гостиницы с номерами квартирнного типа и выполнили следующие работы:



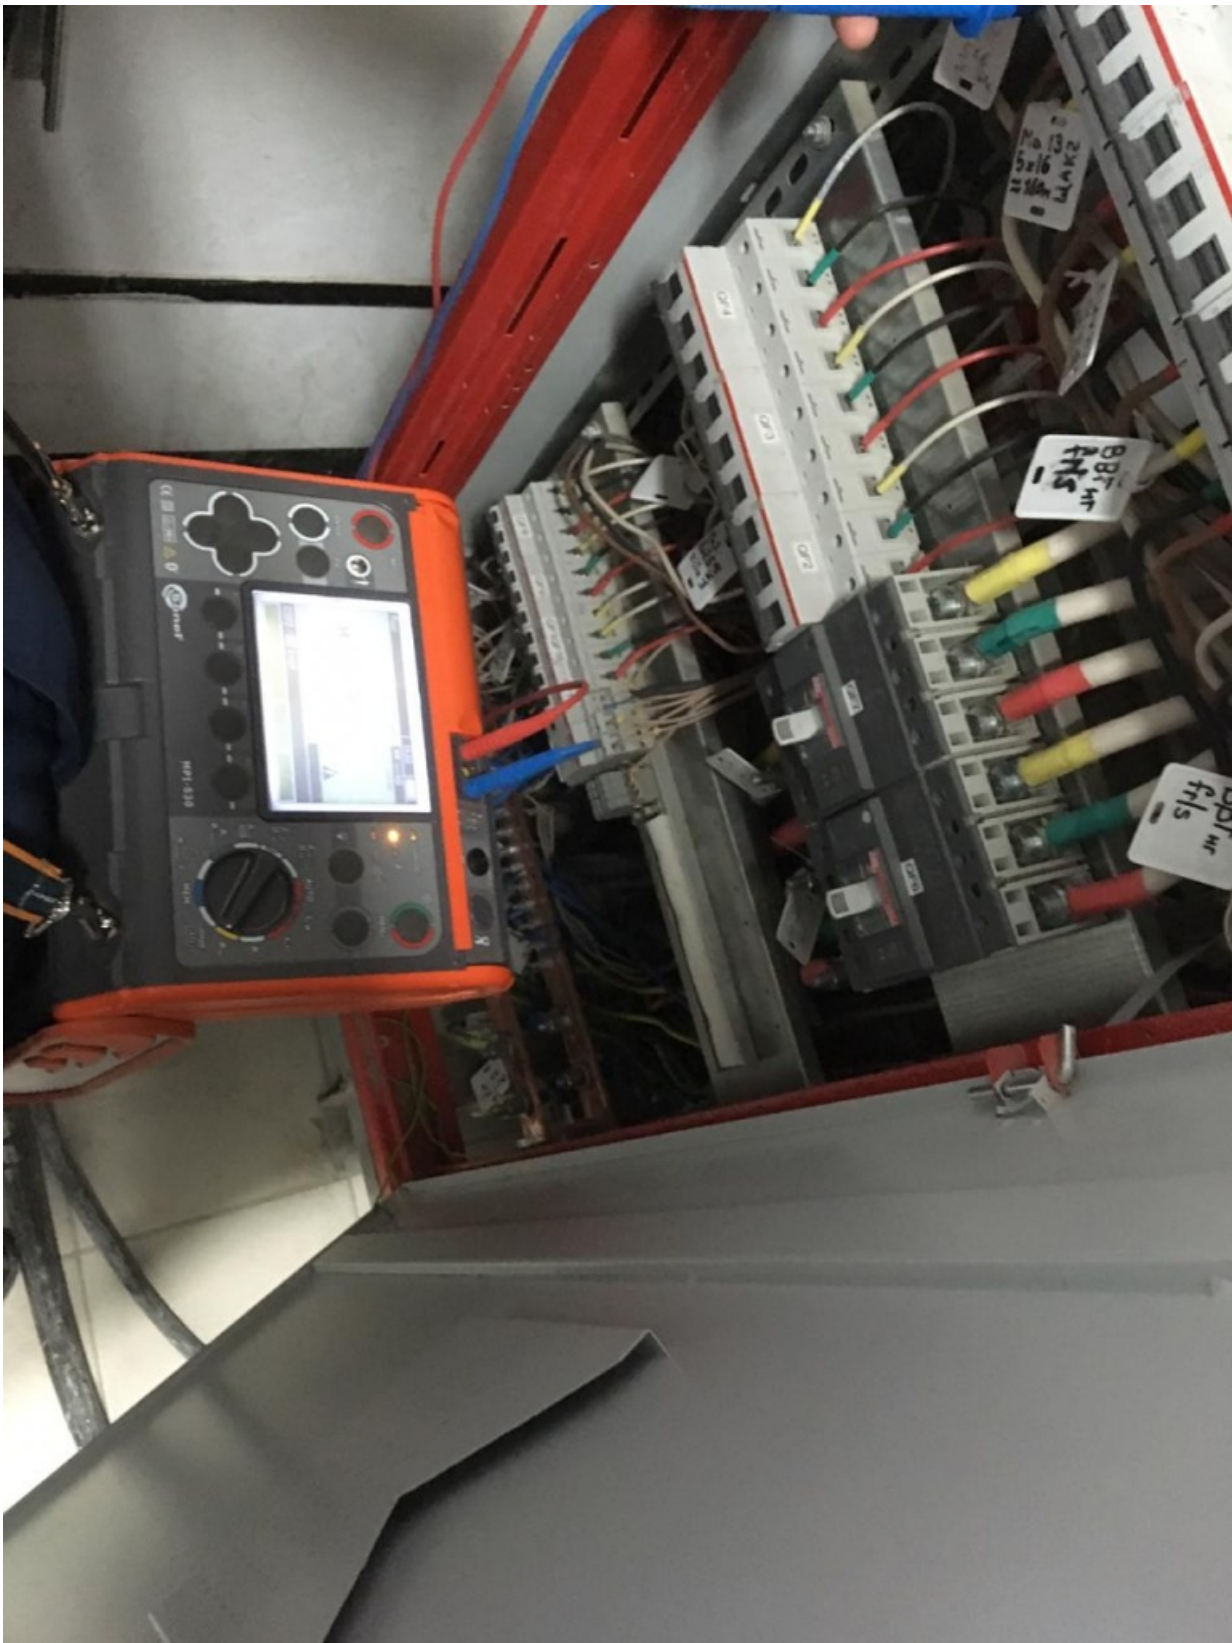

Выполнили: оценку соответствия сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1000 В требованиям технических регламентов и проектной документации



Выполнили: оценку соответствия устройств защитного отключения (УЗО) требованиям технических регламентов и проектной документации

По результатам проведенного обследования и оценки соответствия инженерных сетей и внутренних коммуникаций на объекте: ЦАО, Пресненский, Пресненский вал ул. вл. 21 гостиница с номерами квартирного типа, полученные данные направлены в Мосгосстройнадзор. Работы на объекте продолжаются.

Фотоотчет подготовил:

Начальник отдела инженерных сетей Сорокин А.А.

Адрес страницы: <http://ceiis.mos.ru/presscenter/news/detail/7693228.html>

[ГБУ ЦЭИИС](#)